



ANALYSE FATALE WONINGBRANDEN

DE CIJFERS VAN 2017 IN BELGIË

In 2017 eisten woningbranden in België minstens 53 doden, waarvan 20 vrouwen en 32 mannen. Bij 1 dode is het geslacht mij onbekend.


23 stierven in Wallonië, 4 in Brussel en 26 in Vlaanderen. 31 van de slachtoffers overleden 's nachts of in de avond.

Van de 53 slachtoffers waren er 5 jonger dan 12 jaar.



Het jongste slachtoffer was ongebooren en het oudste slachtoffer 98 jaar. De gemiddelde leeftijd van de doden door woningbranden is 57,8 jaar.

Van 2 slachtoffers is de leeftijd mij niet bekend.

VERGELIJKING MET NEDERLAND

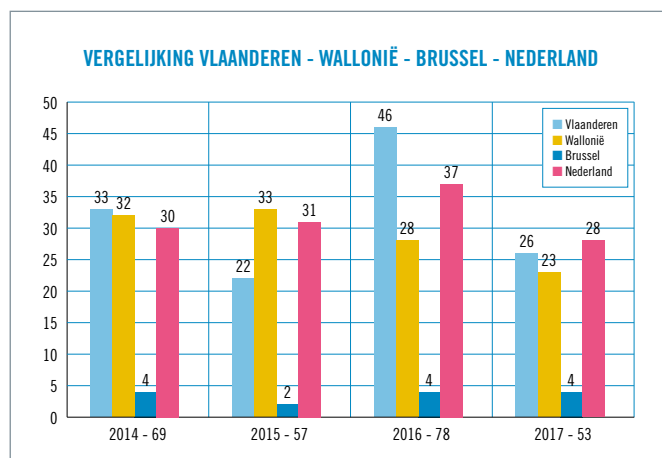

VERGELIJKING VAN 2014 TOT 2017

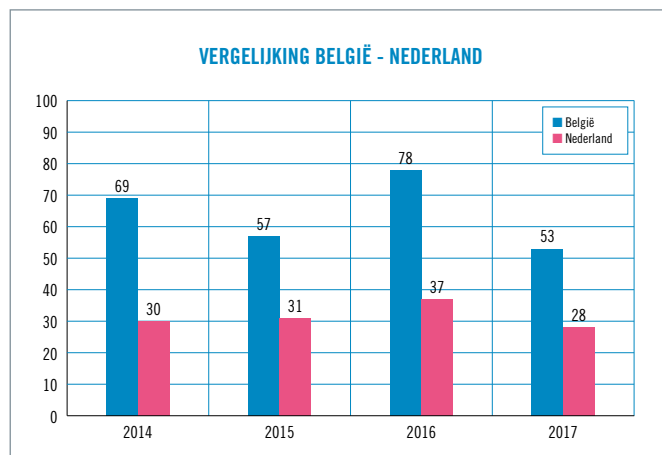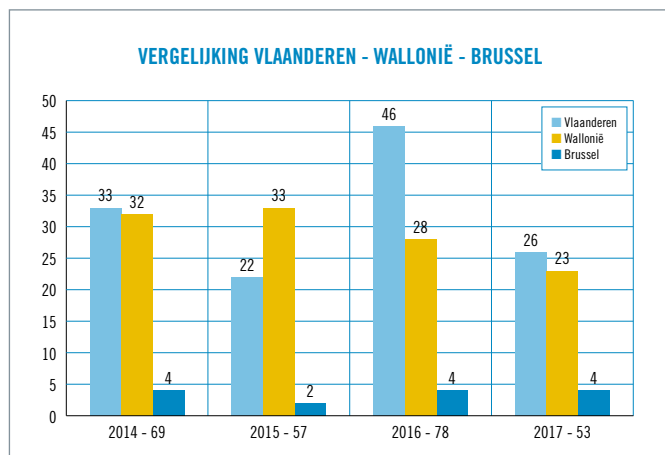

In Nederland (16,8 miljoen inwoners tegenover 11,2 miljoen in België) eisten woningbranden in 2014 30 doden, in 2015 31 doden, in 2016 37 doden. Het cijfer voor 2017 staat op 28 dodelijke slachtoffers.

BELANG VAN STATISTIEK EN BRANDONDERZOEK

In 2014 ben ik gestart met het bijhouden van alle doden veroorzaakt door woningbranden. Uiteraard beschik ik niet over alle gegevens, maar het is een aanzet om gericht werk te maken van brandveiligheid. Je kan immers geen campagnes en sensibiliserende acties opstarten als je niet weet waar de branden gebeuren, hoe deze ontstaan en wie de slachtoffers zijn. Alle gekende gevallen van zelfdoding zijn uit de cijfers gehaald.

Ik hoop dat men inzet op statistiek en brandonderzoek. Als je brandweerman bent en dit leest: wat was de vermoedelijke brandoorzaak van je laatste brandinterventie? Waar is de brand ontstaan? Waren er rookmelders? Hebben deze gewerkt? Is er een rookmelder in de kamer waar de brand is ontstaan? Hoe was het vluchtgedrag van de bewoners? Waren er slachtoffers?



Beschik je over informatie van woningbranden met doden of gewonden, deel deze op bit.ly/2axjrQe of via de QR-code

Enkel op deze manier kunnen we samen deze belangrijke gegevens verder in kaart brengen en samen werken aan meer brandveiligheid.

Hopelijk volgt men snel het voorbeeld van Brandweer Nederland en gaat zoals bij hen elke hulpverleningszone een "team brandonderzoek" hebben. Uit brandonderzoek kan enorm geleerd worden, zowel qua preventie als interventie.

Verandering begint bij ons allemaal. Samen kunnen we meer realiseren en zorgen voor een brandveiliger en brandweerveiliger België. Laat ons er werk van maken!

BLIJVEN INZETTEN OP VOLDOENDE ROOKMELDERS EN EEN VLUCHTPLAN

De minimum wettelijke verplichting volstaat niet! Plaats meerdere rookmelders en voorzie een vluchtplan.

Meer dan ooit wil ik het belang van voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan benadrukken. We kunnen immers het aantal doden en gewonden door woningbranden drastisch laten dalen door het plaatsen van voldoende rookmelders. Belangrijk is om alle kamers te voorzien van een rookmelder, met als uitzondering de keuken, de badkamer en de garage. Maar hier is uiteraard ook een risico op brand, dus plaats een rookmelder in de nabijheid van deze lokalen.

In de kinderkamers en in alle slaapkamers hoort dus een rookmelder. Rookmelders stoppen uiteraard geen brand, maar voldoende werkende rookmelders (dus goed geplaatst en onderhouden) gaan een snelle verwittiging geven zodat vluchten nog mogelijk is.

Door voldoende rookmelders te plaatsen en een afgesproken vluchtplan te hebben, kunnen veel levens worden gered! Veel te weinig mensen beseffen immers dat als er 's nachts brand uitbreekt je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. Rookmelders zullen je tijdig verwittigen.

Eén rookmelder per verdieping is te weinig. Stel, je plaatst een rookmelder in de nachthal en er breekt brand uit in de slaapkamer van je kind. Het duurt dan tot de rook aan de rookmelder komt voordat je verwittigd wordt. De rookmelder gaat te laat alarm geven.

In grotere woningen kan je best kiezen voor gekoppelde rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen hoorbaar is. Zorg in elk geval dat de rookmelders in afgelegen lokalen, bijv. een berging of garage, hoorbaar zijn in de slaapkamer. Gekoppelde rookmelders leveren hier tijds winst op.

Voor personen die niet mobiel zijn, zijn uiteraard aanvullende maatregelen nodig, bijvoorbeeld een woningsprinkler.

Afhankelijk van de mobiliteit en het waarnemend vermogen van de bewoners, hun gedrag (bijv. invloed van alcohol, drugs, kalmeer- of slaappillen, bluspoging verkeerd inschatten, niet overgaan tot evacuatie, terug binnengaan in woning) en het aantal werkende rookmelders kan je spreken van een verhoging van de overlevingskans van 50 tot 100%.

Tim Renders, brandpreventieadviseur
tim.renders@hvzoost.be
HVZ Oost Vlaams-Brabant